



RoLP LX Wall Base



EN54-23 Fire Alarm Devices
Visual Alarm Device for use
in & around buildings

Dispositifs incendie EN54-23
Dispositifs Visuels Alarme Feu pour utilisation
à l'intérieur et autour des bâtiments

EN54-23 Feuermeldevorrichtung
Optischer Signalgeber zur Innen-
und Aussenmontage



DOP No.: 0333-CPD-075444



9-60VDC



1.5W (max)



2.4m (max)



High Power		Low Power	
1 Hz	0.5Hz	1 Hz	0.5Hz
W-2.4-7.5 7.5m (135m³)		White W-2.2-2.3 2.5m (15m³)	Red W-2.1-2.2 2.5m (15m³)



White Flash	Flash Blanc	Weisser Blitz
12V	51mA	27mA
24V	25mA	16mA
48V	18mA	11mA

White	Red
35mA	19mA
16mA	10mA
11mA	9mA



Red Flash	Flash Rouge	roter Blitz
12V	51mA	27mA
24V	25mA	16mA
48V	18mA	11mA

White	Red
35mA	19mA
16mA	10mA
11mA	9mA



< 120% for 10mS



100mS ON / 900mS OFF
50mS ON / 950mS OFF



0.5mm² - 2.5mm²







-25°C ~ 70°C



FR ABS & Polycarbonate




Type A & B
IP65

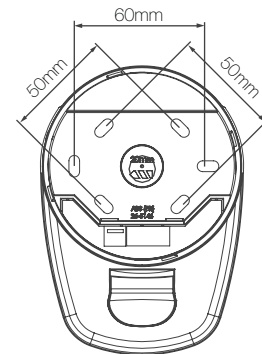
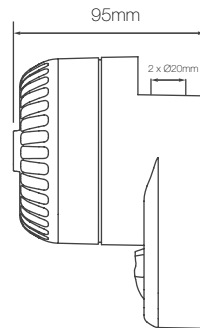
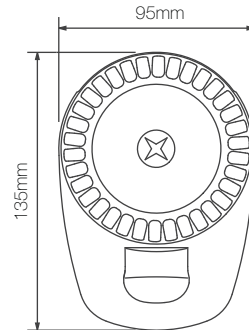


- Please use gasket on both sides.
- Un joint torique doit être utilisé de chaque côté.
- An jeder Seite muss ein dichtungsring angebracht werden.

- Drilling diameter must be adjusted to the diameter of the cable glands.
- Le diamètre de perçage doit être adapté au diamètre des presses-étoupes.
- Bohrdurchmesser muss dem Kabeldurchmesser angepasst sein.

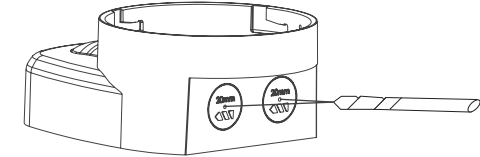

- Cable Glands must be compatible with declared cable size.
- Les presses-étoupes doivent être adaptés à la section des câbles déclarée.
- Kabeldurchführungen müssen mit den angegebenen Kabelabmessungen kompatibel sein.

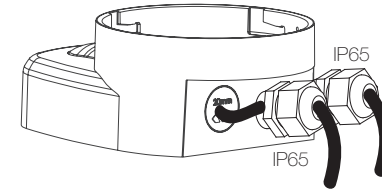

EN54-23



1Hz
0.5Hz

1
0

Pass
Pass



High Power
Low Power

1
0

Pass
Pass




White

N/A



Wall Mounted: W-2.4-7.5
Mural: W-2.4-7.5

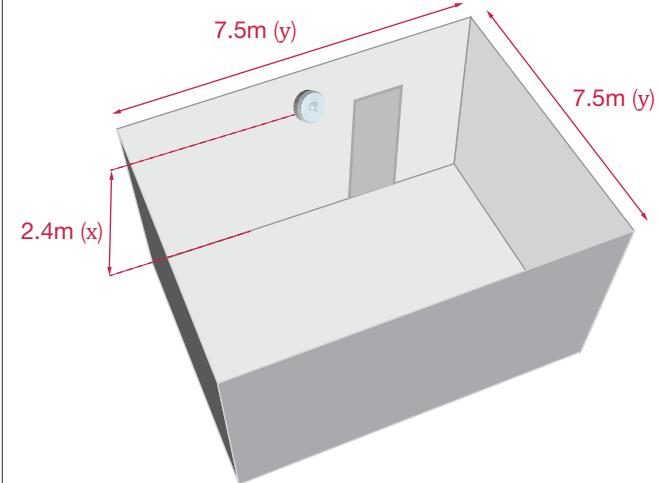

Product Manual M12-002
customerservice@cooperfulleon.com
01633 628566

25-11211-F

Essential Characteristics / Caractéristiques

Operational Reliability / Fiabilité de Fonctionnement

Duration of operation / Durée de fonctionnement	PASS/CONFORME
Provision for external conductors / Disposition pour conducteurs extérieurs	PASS/CONFORME
Flammability of materials / Inflammabilité des matériaux	PASS/CONFORME
Enclosure protection / Indice de protection	PASS/CONFORME
Access / Accès	PASS/CONFORME
Manufacturer's adjustments / Réglages du fabricant	PASS/CONFORME
On-site adjustment of behaviour / Réglages du site	PASS/CONFORME
Requirements for software controlled devices / Exigences relatives aux dispositifs contrôlés par logiciel	PASS/CONFORME

Performance parameters under fire condition / Paramètres de performance en cas d'incendie

Coverage Volume / Volume de couverture	PASS/CONFORME
Variation of light output / Variance de la puissance lumineuse	PASS/CONFORME
Minimum/maximum light intensity / Intensité lumineuse minimale/maximale	PASS/CONFORME
Light colour / Couleur de la lumière	WHITE/RED / BLANC/ROUGE

Light pattern & frequency of flashing / Effets temporels lumineux et fréquence de clignotement du flash	0.5/1Hz
---	---------

Marking & Data / Marquage et données techniques	PASS/CONFORME
Synchronisation	PASS/CONFORME

Temperature Resistance / Résistance à la température

Dry heat (operational) / Chaleur sèche (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Dry heat (endurance) / Chaleur sèche (endurance)	PASS/CONFORME
Cold (operational) / Froid (fonctionnel)	PASS/CONFORME

Humidity Resistance / Résistance à l'humidité

Damp heat, cyclic (operational) / Chaleur humide, cyclique (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Damp heat, steady state (endurance) / Chaleur humide, continue (endurance)	PASS/CONFORME
Damp heat, cyclic (endurance) / Chaleur humide, cyclique (endurance)	PASS/CONFORME

Shock & Vibration & Resistance / Choc & Vibration & Resistance




Shock (operational) / Choc mécanique (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Impact (operational) / Impact (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Vibration (operational) / Vibration (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Vibration (endurance)	PASS/CONFORME

Corrosion Resistance / Résistance à la corrosion


SO ₂ corrosion (endurance) / Corrosion par le SO ₂	PASS/CONFORME
--	---------------

Electrical Stability / Stabilité électrique

EMC immunity (operational) / CEM Immunité (fonctionnel)	PASS/CONFORME
---	---------------

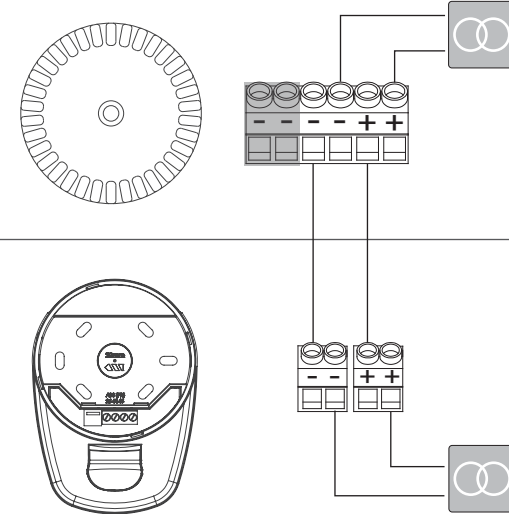

Synchronisation Synchronisierung

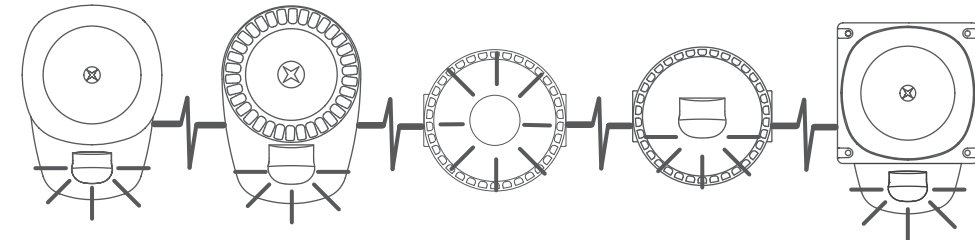

25-11211-F